
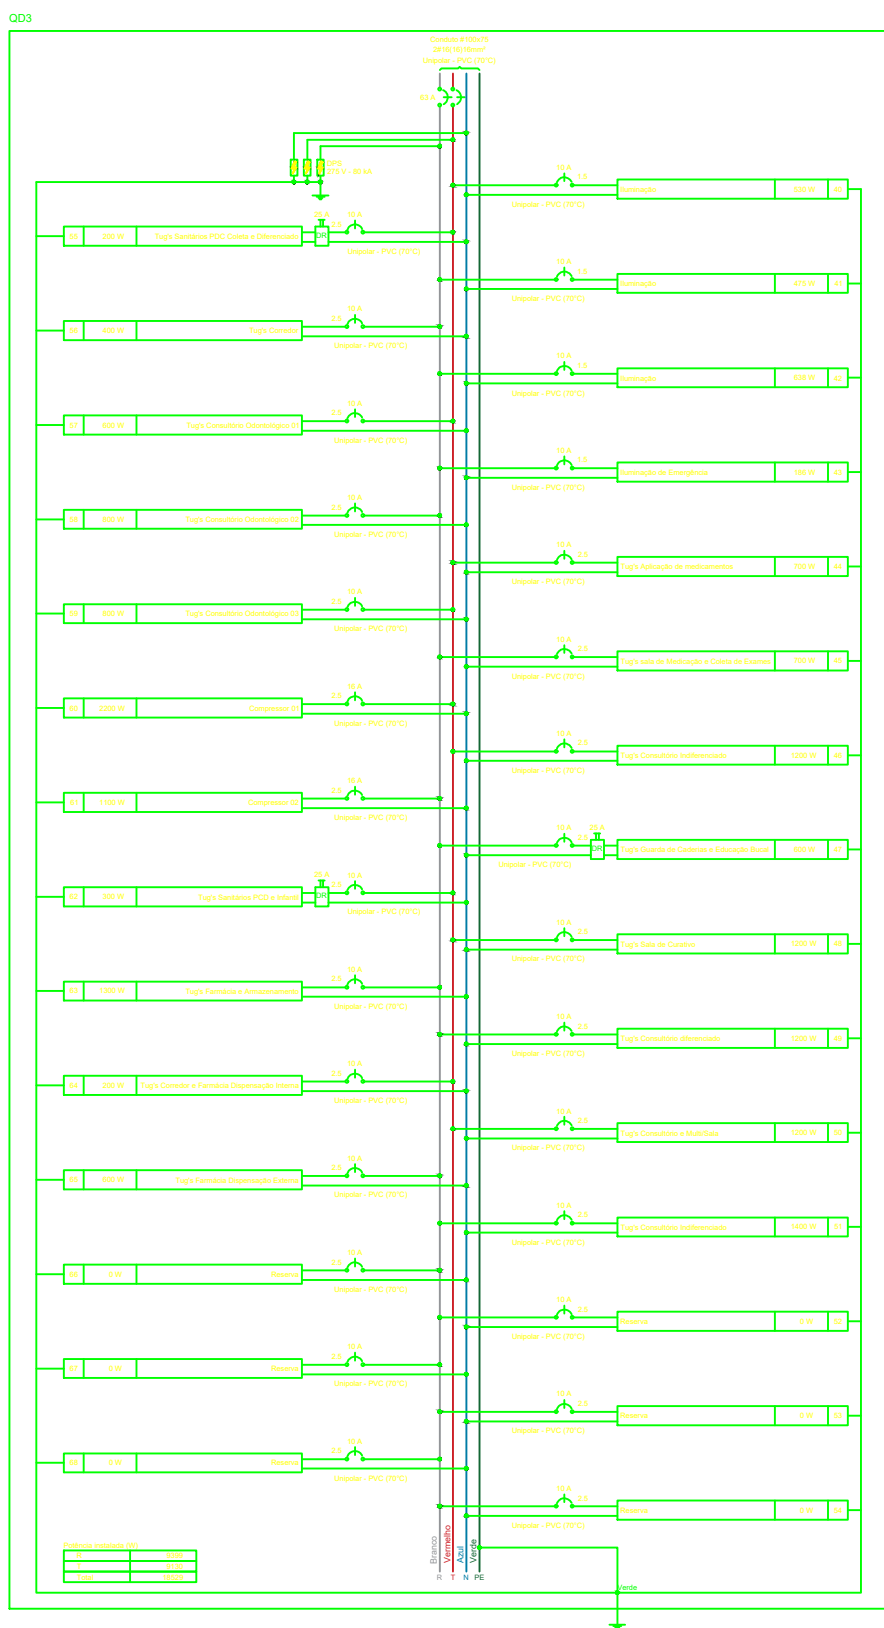


[illegible]

NOTA 01

PLOTRAR COLORIDO

Tipo de carga	Potência instalada (KVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (KVA)
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais)	17,37	40,00	6,95
Motores	5,42	75,00	4,06
		TOTAL	11,01

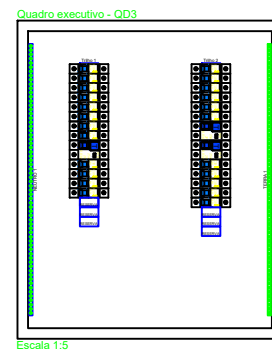