

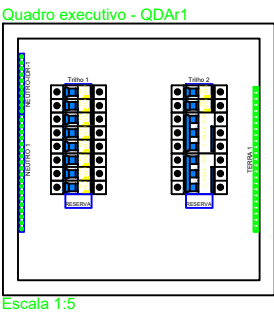


Quadro de Cargas (QDAr1) - TERREO																							
Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Tomadas (W)			Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA (A)	In (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)	dV parc (%)	
					750	815	1085																
98	Aplicação de Medicamentos	F+N+T	B1	220 V			1	906	815	R	815				1,00	0,70	5,9	4,1	2,5	24,0	3	10	0,39
99	Sala de Medicação	F+N+T	B1	220 V			1	1206	1085	S		1085			1,00	0,70	7,8	5,5	2,5	24,0	3	10	0,46
100	Consultório Indiferenciado	F+N+T	B1	220 V			1	906	815	T			815		1,00	0,70	5,9	4,1	2,5	24,0	3	10	0,31
101	Sala de Curativo	F+N+T	B1	220 V			1	906	815	R	815				1,00	0,70	5,9	4,1	2,5	24,0	3	10	0,40
102	Consultório Diferenciado	F+N+T	B1	220 V			1	1206	1085	S		1085			1,00	0,70	7,8	5,5	2,5	24,0	3	10	0,52
103	Consultório e Multi/Sala	F+N+T	B1	220 V			1	1206	1085	T			1085		1,00	0,70	7,8	5,5	2,5	24,0	3	10	0,22
104	Reserva	F+N+T	B1	220 V				0	0	R					1,00	1,00	0,0	0,0	2,5	24,0	3	10	0,00
105	Consultório Indiferenciado	F+N+T	B1	220 V			1	906	815	R	815				1,00	0,70	5,9	4,1	2,5	24,0	3	10	0,19
106	Consultório Odontológico 02	F+N+T	B1	220 V			1	1206	1085	S		1085			1,00	0,70	7,8	5,5	2,5	24,0	3	10	0,56
107	Consultório Odontológico 03	F+N+T	B1	220 V			1	1206	1085	T			1085		1,00	0,70	7,8	5,5	2,5	24,0	3	10	0,42
108	Farmácia	F+N+T	B1	220 V			1	1206	1085	R	1085				1,00	0,70	7,8	5,5	2,5	24,0	3	10	0,45
109	Motor - Ar Condicionado	3F+T	B1	380 V	1			1202	750	R+S+T	250	250	250		1,00	0,70	2,6	1,8	2,5	21,0	4,5	10	0,10
110	Motor - Exaustor	3F+T	B1	380 V	1			1202	750	R+S+T	250	250	250		1,00	0,70	2,6	1,8	2,5	21,0	4,5	10	0,05
111	Reserva	F+N+T	B1	220 V				0	0	R					1,00	1,00	0,0	0,0	2,5	24,0	3	10	0,00
TOTAL					2	4	6	13259	11270	R+S+T	4030	3755	3485										

NOTA 01
PLOTAR COLORIDO

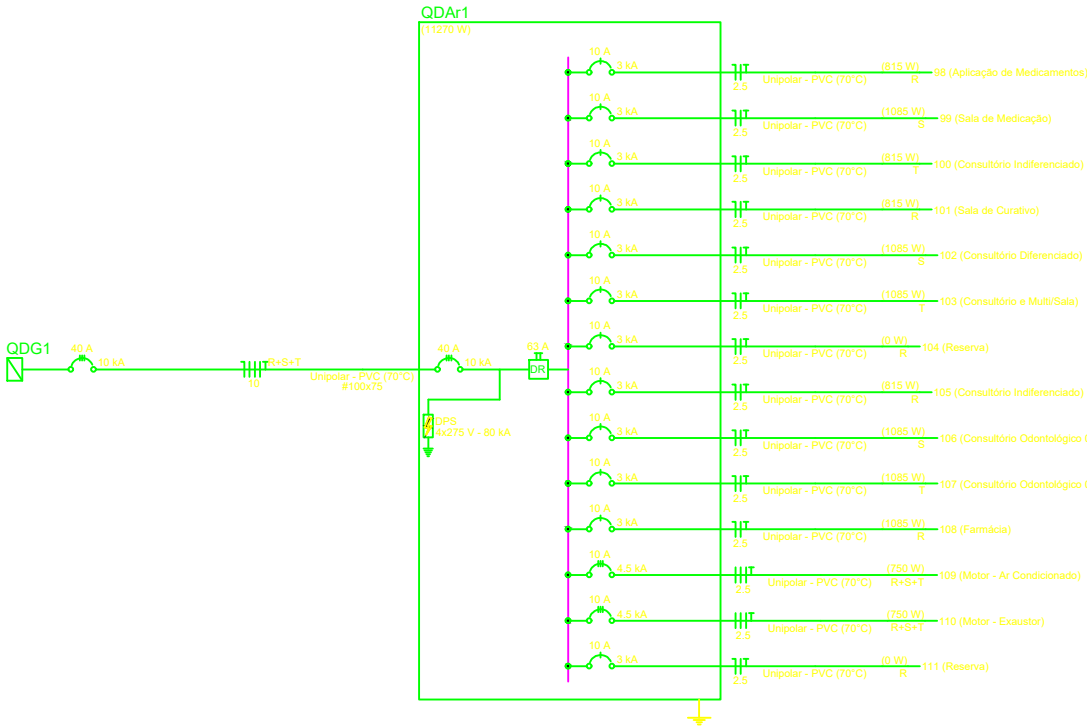


Quadro de Demanda (QDAr1) - TÉRREO			
Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)	10,86	100,00	10,86
Motores	2,40	75,00	1,80
TOTAL			12,66

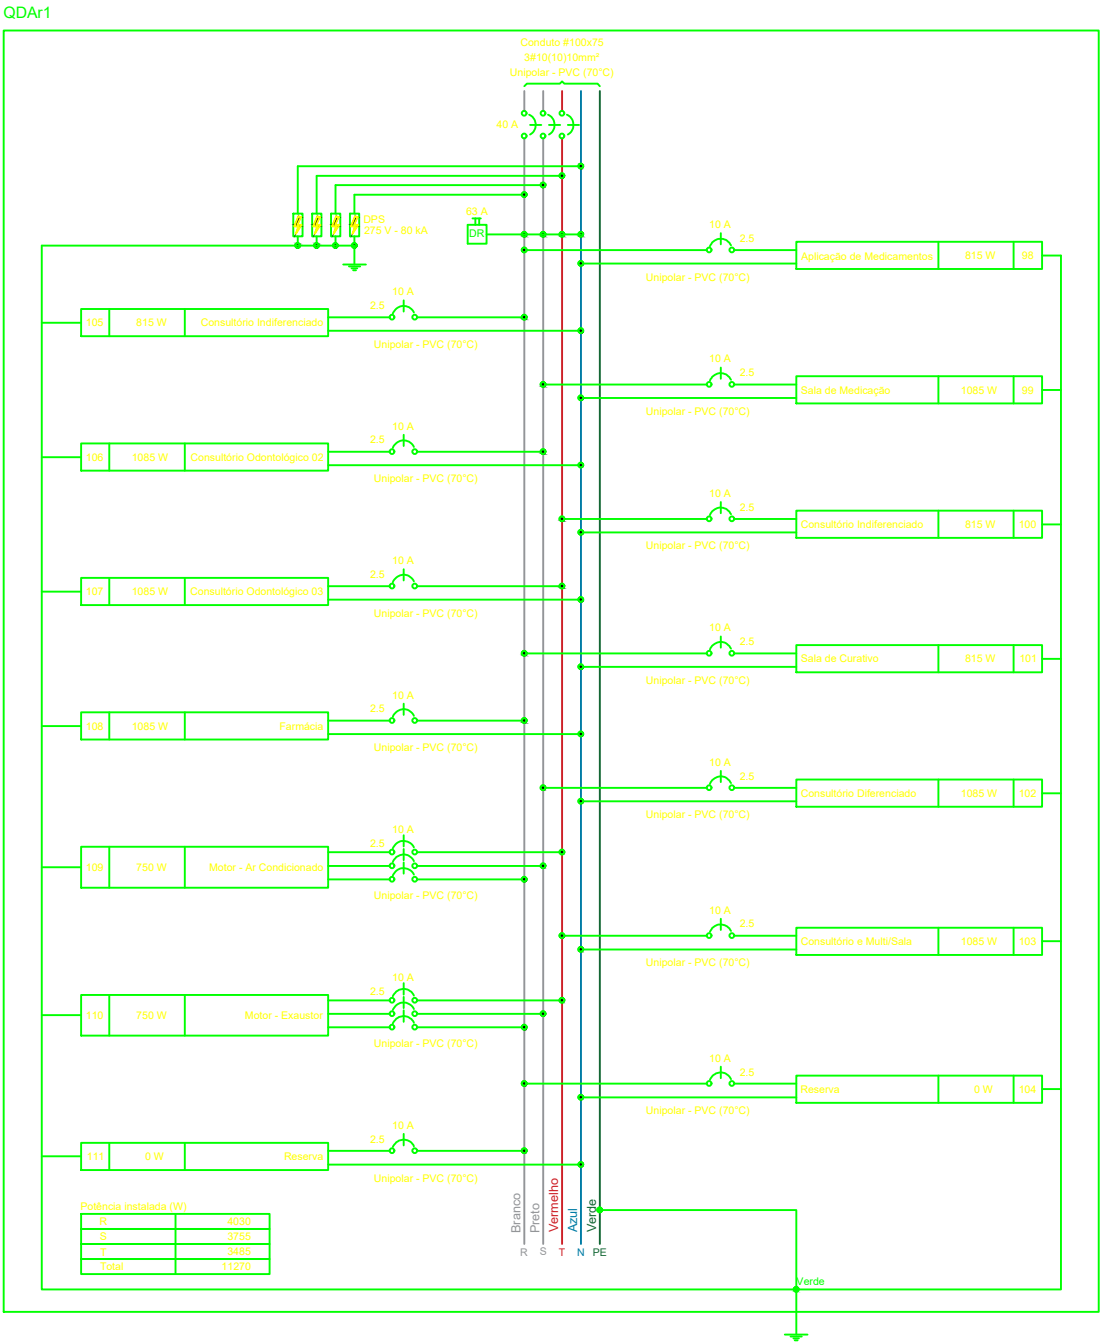

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PLANTA-CHAVE DE SITUAÇÃO

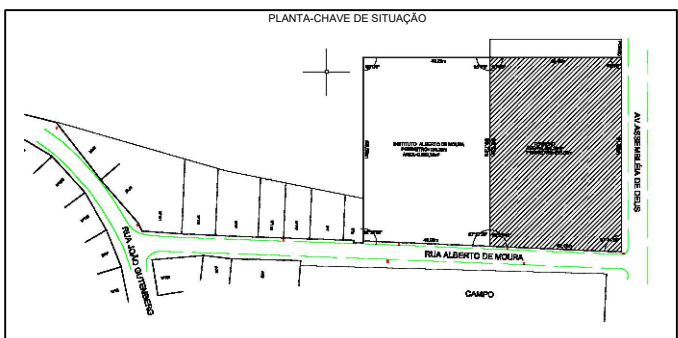

AUTOR(A) DO PROJETO EXECUTIVO

CAROLINE RODRIGUES PORTO

ASSINATURA/CARIMBO

REGISTRO

CREA PE 18229065-20

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
R01	28/10/2025	EXECUTIVO INICIAL

TÍTULO DO PROJETO

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO VÁRZEA FRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CNPJ

11.251.832/0001-07

ENDEREÇO

Rua Alberto de Moura, Várzea Fria, São Lourenço da Mata - PE

CEP: 54.358-250 - São Lourenço da Mata - PE

DISCIPLINA

PROJETO ELÉTRICO

PRANCHA

10/11



QUADRO DE CARGAS DO PAVIMENTO TÉRREO E LEGENDAS

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

NOME: PRANCHA - ARQUIVO	REVISÃO	UNIDADE	DATA	ESCALA
Projeto Elétrico - UBS 2	R01	METROS	28/10/25	INDICADA

AUTOR(A) INTELECTUAL	REGISTRO
LUCAS CASTELO MOTA	ART/RRT MG 20253649004
JÚLIA VILELA DE FÁRIA	CREA/MG 313914/D

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

FOLHA 40

118,90 x 84,10